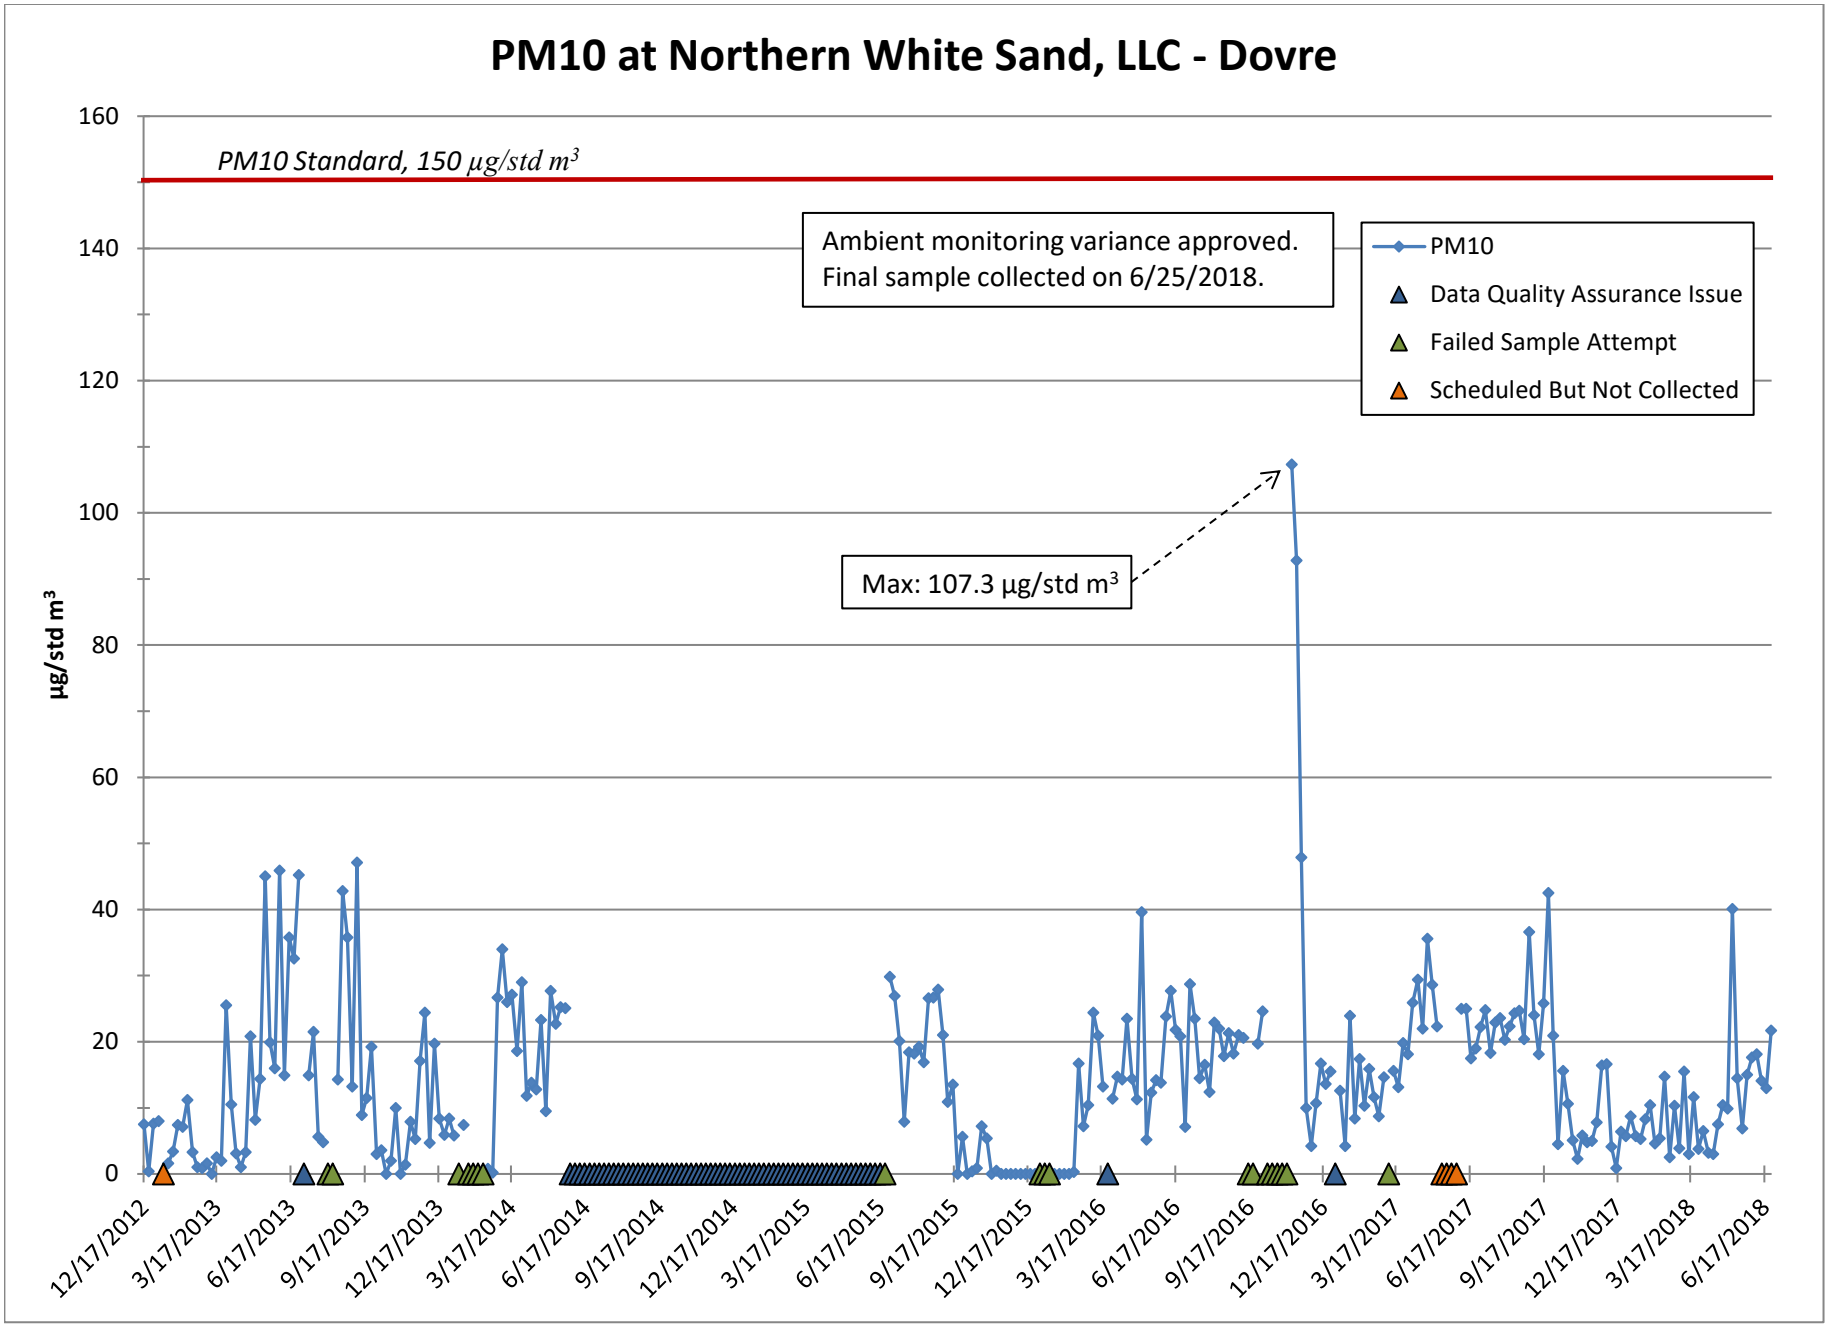
PM10 at Northern White Sand, LLC - Dovre
PM10 Standard, 150 µg/std m³
Ambient monitoring variance approved.
Final sample collected on 6/25/2018.
PM10
Data Quality Assurance Issue
Failed Sample Attempt
Scheduled But Not Collected
Max: 107.3 µg/std m³
µg/std m³
160
140
120
100
80
60
40
20
0
12/17/2012
3/17/2013
6/17/2013
9/17/2013
12/17/2013
3/17/2014
6/17/2014
9/17/2014
12/17/2014
3/17/2015
6/17/2015
9/17/2015
12/17/2015
3/17/2016
6/17/2016
9/17/2016
12/17/2016
3/17/2017
6/17/2017
9/17/2017
12/17/2017
3/17/2018
6/17/2018